

Province de Québec  
Ville de Sutton

REGLEMENT 458

CONCERNANT LES BRANCHEMENTS A L'EGOUT

**CONSIDERANT QUE** la Ville de Sutton a l'intention d'extensionner sous peu son réseau d'égout dans le Domaine Gagné;

**CONSIDERANT QU'**il y a lieu pour la Ville de Sutton de voir à la protection de ses infrastructures;

Le Conseil de la Ville de Sutton décrète ce qui suit:

**CHAPITRE 1 - DEFINITIONS:**

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

- 1.1 "branchement à l'égout": une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation;
- 1.2 "égout domestique": une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques;
- 1.3 "égout pluvial": une canalisation destinée au transport des eaux pluviales et des eaux souterraines;
- 1.4 "égout unitaire": une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines;
- 1.5 "B.N.Q.": Bureau de normalisation du Québec.

**CHAPITRE 2 - PERMIS DE CONSTRUCTION:**

**2.1 PERMIS REQUIS:**

Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l'égout existant, doit obtenir un permis de construction de la municipalité.

**2.2 DEMANDE DE PERMIS:**

Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants:

- 2.2.1 un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant, qui indique:
  - a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et le numéro du lot visé par la demande de permis;
  - b) les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de manchon de raccordement à utiliser;
  - c) le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue;

- d) la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines;
- e) la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 2.2.3 du présent article;
- f) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines;

2.2.2 un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements à l'égout;

2.2.3 dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie.

### 2.3 AVIS DE TRANSFORMATION:

Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit informer par écrit la municipalité de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout.

### 2.4 AVIS:

Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la municipalité lorsqu'il débranche ou désaffecte un branchement à l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout autres que ceux visés à l'article 2.1.

## CHAPITRE 3 - EXIGENCES RELATIVES A UN BRANCHEMENT A L'EGOUT:

### 3.1 TYPE DE TUYAUTERIE:

Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de même matériau que ceux qui sont utilisés pour la partie du branchement à l'égout installée par la municipalité.

### 3.2 MATERIAUX UTILISES:

Les matériaux utilisés par la municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d'égout sont:

- 3.2.1 le ciment amiante BNQ 2632-050, classe 3300;
- 3.2.2 le chlorure de polyvinyle (C.P.V.) BNQ 3624-130, catégorie R-600;
- 3.2.3 le béton non armé BNQ 2622-130, classe 3;
- 3.2.4 le béton armé BNQ 2622-120, classe 3;
- 3.2.5 la fonte ductile BNQ 3623-085, classe 50.

Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale.

Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à garniture en mélange de caoutchouc doivent être étanches et flexibles.

**3.3 LONGUEUR DES TUYAUX:**

La longueur d'un tuyau d'un branchement à l'égout, dont la pente est supérieure à 1 dans 3, ne doit pas excéder 1 mètre quelque soit le matériau utilisé. Si la pente est inférieure à 1 dans 3, les longueurs standards du tuyau doivent être celles spécifiées aux normes indiquées à l'article 3.2.

**3.4 DIAMETRE, PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE:**

Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du Québec (L.R.Q. 1981), chapitre I-12.1, r. 1, article 4.10, 4.11 et 4.12) pour les égouts de bâtiment.

NOTE: Ces références au Code de plomberie devront être adaptées à la version la plus récente du Code de plomberie.

**3.5 IDENTIFICATION DES TUYAUX:**

Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabricant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification, le numéro du lot de production, ainsi que le certificat de conformité du matériau émis par le B.N.Q.

**3.6 INSTALLATION:**

Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement, aux dispositions du Code de plomberie du Québec et aux normes du B.N.Q.

**3.7 INFORMATION REQUISE:**

Tout propriétaire doit demander à la municipalité la profondeur et la localisation de la canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment.

**3.8 RACCORDEMENT DESIGNE:**

Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d'égout.

**3.9 RACCORDEMENT INTERDIT:**

Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout entre la ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale d'égout municipal.

**3.10 PIECES INTERDITES:**

Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout.

**3.11 BRANCHEMENT PAR GRAVITE:**

Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont respectées:

3.11.1 le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout;

3.11.2 la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 1 dans 50: le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de la pente.

Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de 22,5° au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini à cet endroit. Si cette élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base.

### 3.12 PUITS DE POMPAGE:

Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prévues à l'article 4.9.4 du Code de plomberie du Québec.

Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un pour les eaux pluviales et souterraines; cependant, si la canalisation municipale d'égout est unitaire, un seul puits de pompage est requis.

### 3.13 LIT DU BRANCHEMENT

Un branchement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 150 millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre.

Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement.

### 3.14 PRECAUTIONS:

Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de l'installation.

### 3.15 ETANCHEITE ET RACCORDEMENT:

Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux exigences spécifiées à l'annexe I.

L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de raccordement sur tout branchement à l'égout conformément à l'annexe I.

Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur municipal. Lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche.

**3.16 RECOUVREMENT DU BRANCHEMENT:**

Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre.

Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer un affaissement.

**3.17 REGARD D'EGOUT**

Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de 250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 750 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain.

Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle.

Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement horizontal ou vertical de direction de 30 degrés et plus et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout.

**CHAPITRE 4 - EVACUATION DES EAUX USEES****4.1 BRANCHEMENT SEPRE:**

Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques d'une part, et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souterraines d'autre part, doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements à l'égout distincts.

**4.2 EXCEPTION:**

En dépit des dispositions de l'article 4.1, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux souterraines peuvent être évacuées par le même branchement si les eaux ne peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est unitaire.

**4.3 RESEAU PLUVIAL PROJETE:**

Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la canalisation municipale d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale d'égout domestique.

**4.4 INTERDICTION - POSITION RELATIVE DES BRANCHEMENTS:**

Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique.

Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements.

Comme règle générale, le branchement à l'égout pluvial se situe à gauche du branchement à l'égout domestique, en regardant vers la rue du site du bâtiment.



**4.5 SEPARATION DES EAUX:**

Le branchement à l'égout domestique ne doit en aucun temps recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines.

Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial.

Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux pluviales.

**4.6 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES:**

Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface à au moins 150 centimètres du bâtiment, en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment.

L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface.

**4.7 EXCEPTION:**

En dépit des dispositions de l'article 4.6, les eaux pluviales peuvent être déversées dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface.

**4.8 ENTREE DE GARAGE:**

Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter les eaux pluviales de la rue.

**4.9 EAUX DES FOSSES:**

Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un branchement à l'égout.

**CHAPITRE 5 - APPROBATION DES TRAVAUX:****5.1 AVIS DE REMBLAYAGE:**

Avant de remblayer le branchement à l'égout, le propriétaire doit en aviser la municipalité.

**5.2 AUTORISATION:**

Avant le remblayage des branchements à l'égout, l'inspecteur de la municipalité doit procéder à leur vérification.

Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, l'inspecteur délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage.

**5.3 REMBLAYAGE:**

Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts, en présence de l'inspecteur de la municipalité, d'une couche d'au moins 150 millimètres de l'un des matériaux spécifiés à l'article 3.16.

**5.4 ABSENCE DE CERTIFICAT:**

Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la municipalité n'ait procédé à sa vérification et n'ait délivré un certificat d'autorisation, il doit exiger du propriétaire que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification.

**CHAPITRE 6 - PROTECTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D'EGOUT:**

**6.1 PROHIBITION:**

6.1.1 Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.

6.1.2 Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises carrossables des rues de la municipalité des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales d'égout.

**CHAPITRE 7 - DISPOSITION PENALES ET FINALES:**

**7.1 PENALITE:**

Une personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans les frais. Cette amende ne doit pas excéder TROIS CENTS DOLLARS (\$300);

**7.2 INFRACTION CONTINUE:**

Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée.


**7.3 DROIT D'INSPECTER:**


L'inspecteur municipal est autorisé à visiter et à inspecter tout immeuble pour s'assurer de l'application du présent règlement.

**7.4 ENTREE EN VIGUEUR:**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOpte à Sutton, ce 3e jour du mois d'octobre, mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

  
 \_\_\_\_\_  
 Directrice générale et  
 greffière

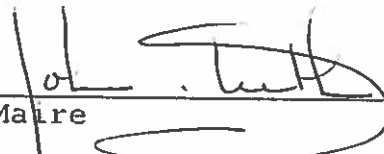  
 \_\_\_\_\_  
 Maire

**CERTIFICAT DE PUBLICATION**

Je, soussignée, résidant dans le Canton de Sutton, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en en affichant une copie à l'endroit indiqué par le Conseil, entre 12 et 15 heures, le 28 octobre 1995 et en le publiant dans le journal local Le Guide.

  
 \_\_\_\_\_  
 Nicole Bonnal, o.m.a.  
 Directrice générale et greffière



## REGLEMENT 458

## ANNEXE I

PROCEDURES RELATIVES AUX ESSAIS D'ETANCHEITE  
D'UN BRANCHEMENT ET A LA VERIFICATION DES  
RACCORDEMENTS1. GENERALITES:

Tout branchement à l'égout doit être installé de façon à minimiser l'infiltration des eaux souterraines.

2. CONTROLE DE L'ETANCHEITE:

## 2.1 Branchements accessibles par une seule ouverture:

Branchements dont le diamètre est de 200 mm ou moins et dont la longueur mesurée entre le raccordement à l'égout municipal et le raccordement au bâtiment est inférieur à 30 mètres.

Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements s'effectue selon la méthode de l'essai à basse pression d'air par segmentation, tel que décrit ci-dessous.

## 2.2 Branchements accessibles par 2 ouvertures:

Branchements dont le diamètre est de 250 mm et plus ou dont la longueur est supérieure à 30 mètres.

Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements (y compris les regards) doit être conforme aux exigences de la plus récente norme du B.N.Q. en vigueur sur les essais d'étanchéité se rapportant aux réseaux d'égout.

3. PROCEDURE RELATIVE A L'ESSAI D'ETANCHEITE A L'AIR PAR SEGMENTATION:

Tout tronçon de conduite sur lequel est effectué un essai à l'air doit être isolé par deux bouchons pneumatiques reliés entre eux par une tige métallique et distants de 1,5 mètres. Toute la conduite doit être vérifiée par déplacements successifs du train de bouchons, y compris le joint de raccordement à l'égout municipal, à la ligne de lot.

Après avoir gonflé les deux bouchons et créé une pression d'air de 24 kPa dans le tronçon isolé, l'essai consiste à mesurer le temps nécessaire pour enregistrer une baisse de pression de 7 kPa.



Le temps mesuré pour la baisse de pression ne devra jamais être inférieur à cinq secondes. Dans le cas où ce temps est inférieur à cinq secondes, il faudra apporter les correctifs requis et reprendre l'essai pour vérification.

L'essai peut être réalisé avant le remblayage pour autant que la qualité du lit du branchement ait été vérifiée.

4. VERIFICATION DU RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT A L'EGOUT:

Lorsque l'égout municipal est de type séparatif, un essai sur le branchement à l'égout domestique est exigé afin de vérifier si le branchement est bien raccordé à l'égout domestique municipal. Un générateur de son est introduit soit dans le branchement privé, soit dans l'égout municipal et le son doit être audible avec netteté à l'autre extrémité.

ESSAI A L'AIR PAR SEGMENTATION

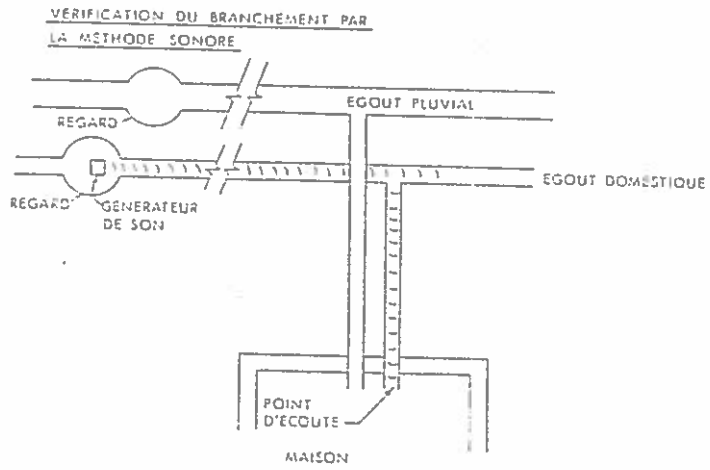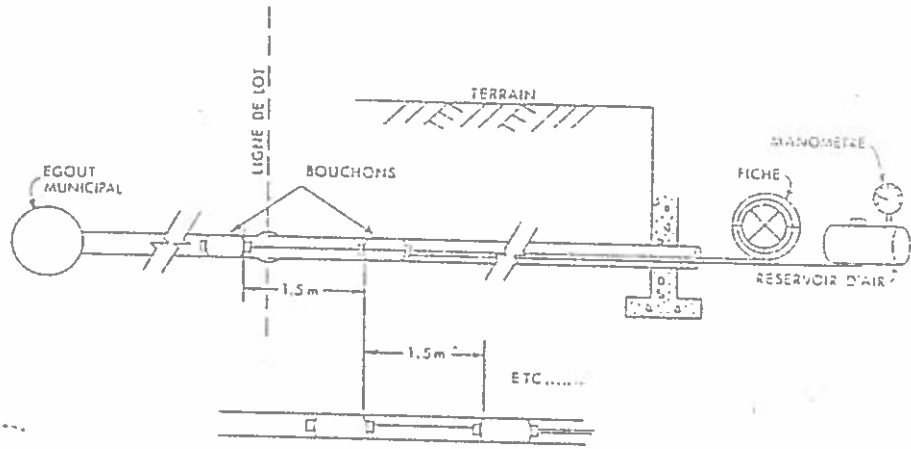

## RÈGLEMENT 458 - ANNEXE II

DEMANDE DE PERMIS DE  
CONSTRUCTION POUR UN  
BRANCHEMENT A L'EGOUT

1. NUMERO CIVIQUE OU NUMERO DE LOT:

2. NOM DU PROPRIETAIRE:

ADRESSE DU PROPRIETAIRE:

NUMERO DE TELEPHONE DU PROPRIETAIRE:

3. ENTREPRENEURS: (s'il y a lieu)

- en excavation:

- en plomberie:

4. TYPES DE BRANCHEMENTS A L'EGOUT:

4.1 Domestique - Nature des eaux déversées

Eaux d'usage domestique courant ( ) Autres (précisez) ( )

Caractéristiques du branchement

Longueur \_\_\_\_\_ Diamètre \_\_\_\_\_ matériau \_\_\_\_\_

Manchon de raccordement \_\_\_\_\_

4.2 Pluvial - Nature des eaux déversées

Eaux de toit ( ) Eaux de terrain ( ) (superficie drainée \_\_\_\_\_ m.c.)

Eaux du drain souterrain de fondation ( )

Autres (précisez) ( ) \_\_\_\_\_

Caractéristiques du branchement

Longueur \_\_\_\_\_ Diamètre \_\_\_\_\_ matériau \_\_\_\_\_

5. MODE D'EVACUATION: Par gravité ( ) Par puits de pompage ( )

Indiquez la nature des eaux et l'endroit où elles sont pompées

- Nature des eaux \_\_\_\_\_

- Pompées dans le branchement à l'égout ( ) Ailleurs ( ) (précisez) \_\_\_\_\_

6. PROFONDEUR PAR RAPPORT AU NIVEAU DE LA RUE:

- du plancher le plus bas du bâtiment \_\_\_\_\_

- du drain sous le bâtiment \_\_\_\_\_

- du branchement à l'égout domestique\* \_\_\_\_\_

- du branchement à l'égout pluvial\* \_\_\_\_\_


\* Cette information doit être obtenue de la municipalité.


7. PLAN DE LOCALISATION A L'ECHELLE: (des bâtiments, des branchements à l'égout, du stationnement drainé ainsi que tout autre détail pertinent)  
(Utilisez l'endos de la présente formule ou une annexe au besoin).

8. Pour un édifice public ou un établissement industriel ou commercial, fournir un plan à l'échelle du système de plomberie, une estimation des débits et une évaluation des caractéristiques des eaux usées (si ces eaux sont différentes des eaux usées domestiques usuelles).

SIGNATURE DU PROPRIETAIRE:

DATE:

REGLEMENT 458 - ANNEXE III	
PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT A L'EGOUT	
PERMIS NO:	
NOM DU PROPRIETAIRE:	
ADRESSE DU PROPRIETAIRE	
DATE DE LA DEMANDE DE PERMIS	
NO DU LOT CONCERNE	
Suite à votre demande de permis de construction d'un branchement à l'égout, nous vous autorisons à procéder à cette installation.	
Ces travaux devront être réalisés conformément aux exigences du Règlement 458.	
Avant de remblayer le branchement à l'égout, le propriétaire devra en aviser la municipalité et les travaux devront être approuvés par l'inspecteur de la municipalité.	
DATE:	
SIGNATURE DE L'INSPECTEUR EN BATIMENT:	

RÉGLEMENT 458 - ANNEXE IV  CERTIFICAT D'AUTORISATION D'UN BRANCHEMENT A L'ÉGOUT	
NOM DU PROPRIÉTAIRE:	
ADRESSE OU NUMÉRO DE LOT:	
<p>           Le soussigné, <span style="float: right;">inspecteur en</span>            bâtiment de la Corporation municipale de la            Ville de Sutton, certifie par la présente            avoir procédé à la vérification du            branchement à l'égout sur la propriété ci-            haut mentionnée, et déclare l'avoir trouvée            conforme au Règlement 458.         </p>	
DATE:	
SIGNATURE DE L'INSPECTEUR EN BATIMENT:	